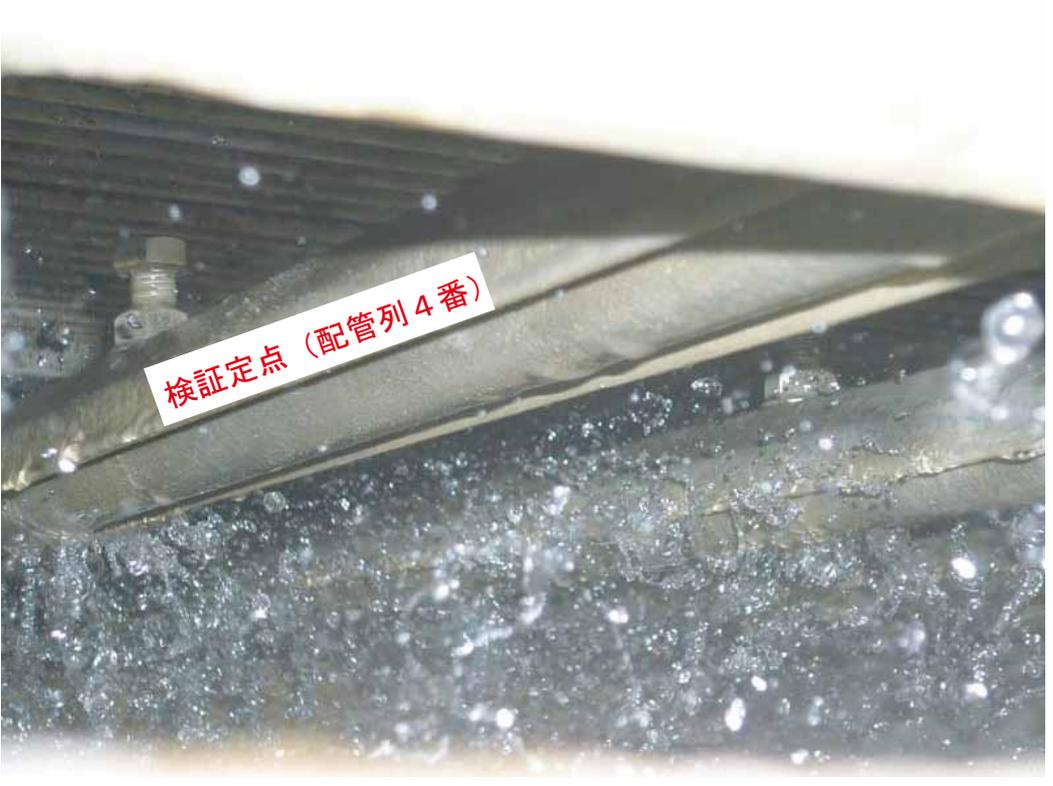


<p>項目</p> <p>月日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不具合内容…冷却水の散水量が少なく冷却効果が低下している。 ・ 原因…配管内にスケールが堆積し散水ノズルが詰まっている。 ・ 効果判定基準…冷却水の散水量が増す。 ・ 検証定点…配管列4番から出る水量。
<p>1月23日 デモ開始</p>	
<p>4月4日 デモ後 71日経過</p>	
<p>効果判定</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 冷却水の散水量が大幅に改善されました。