

21世紀の新技术

超高磁力
磁気水処理装置


“無雑”

東光株式会社

給水管更生は“無雑”がお約束します

閉塞率50%

既設給水管 設置15年経過後

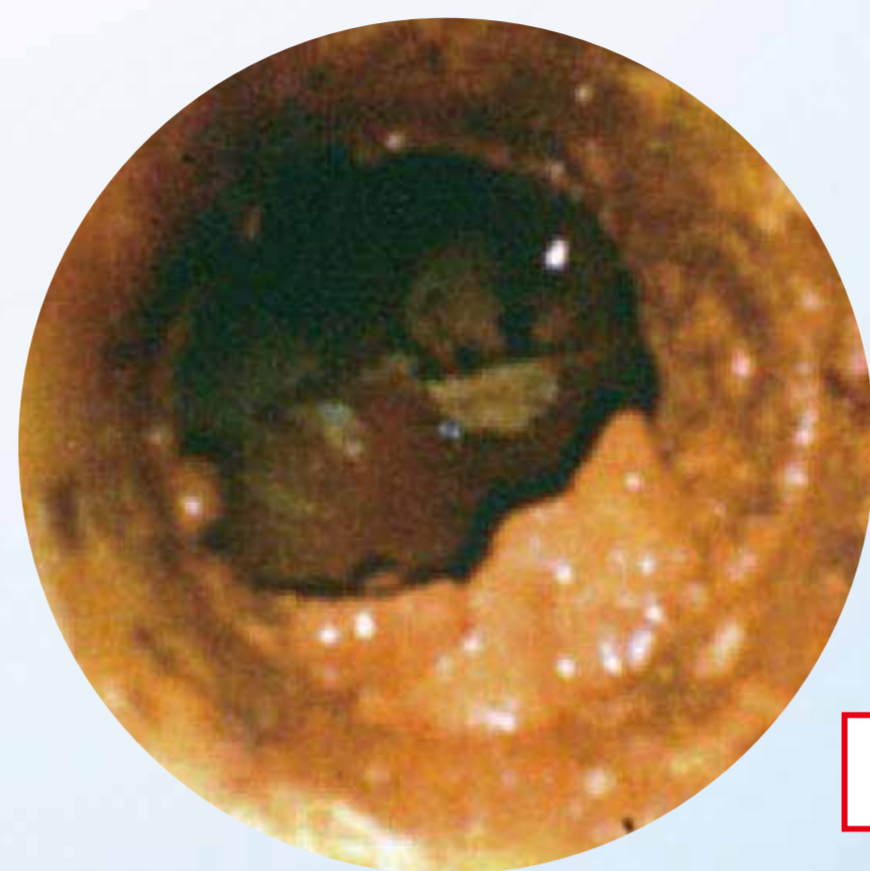

給水管は確実に
閉塞に向かっています


※早めの保守が必要です。
薬品を使わず確実に更生します。

水垢堆積

細菌繁殖

赤水発生

“無雑” 無

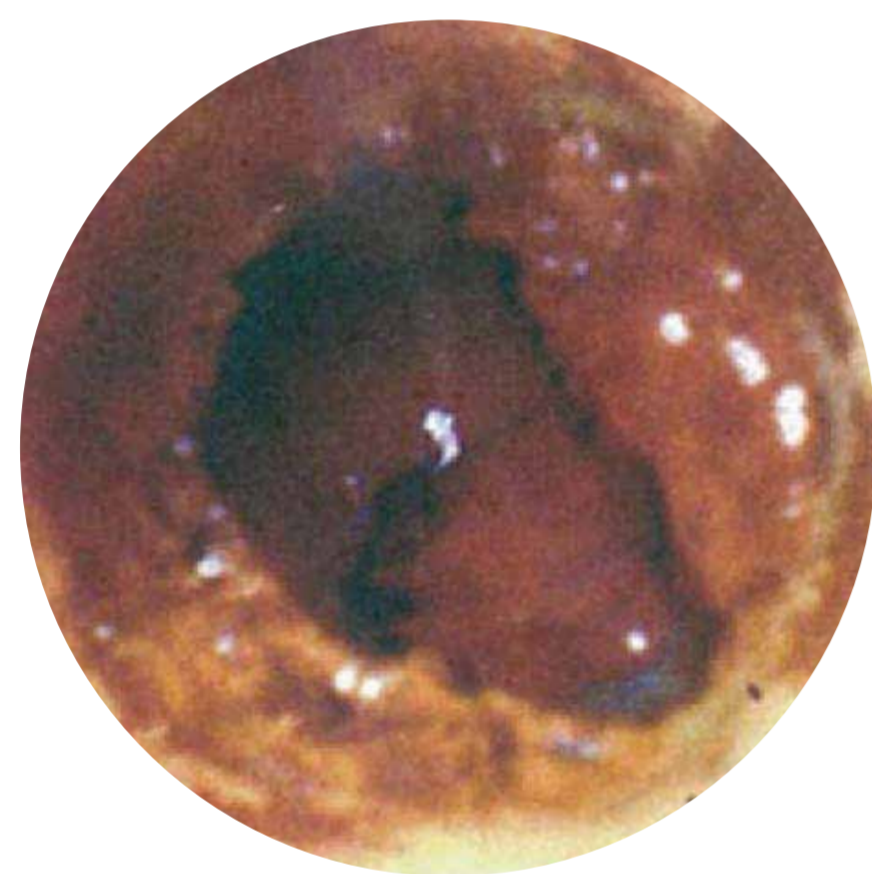

閉塞率55%

水垢蓄積

細菌繁殖

赤水発生

1年後

“無雑” 有




閉塞率30%

水垢除去

細菌撲滅

赤水なし

10年後

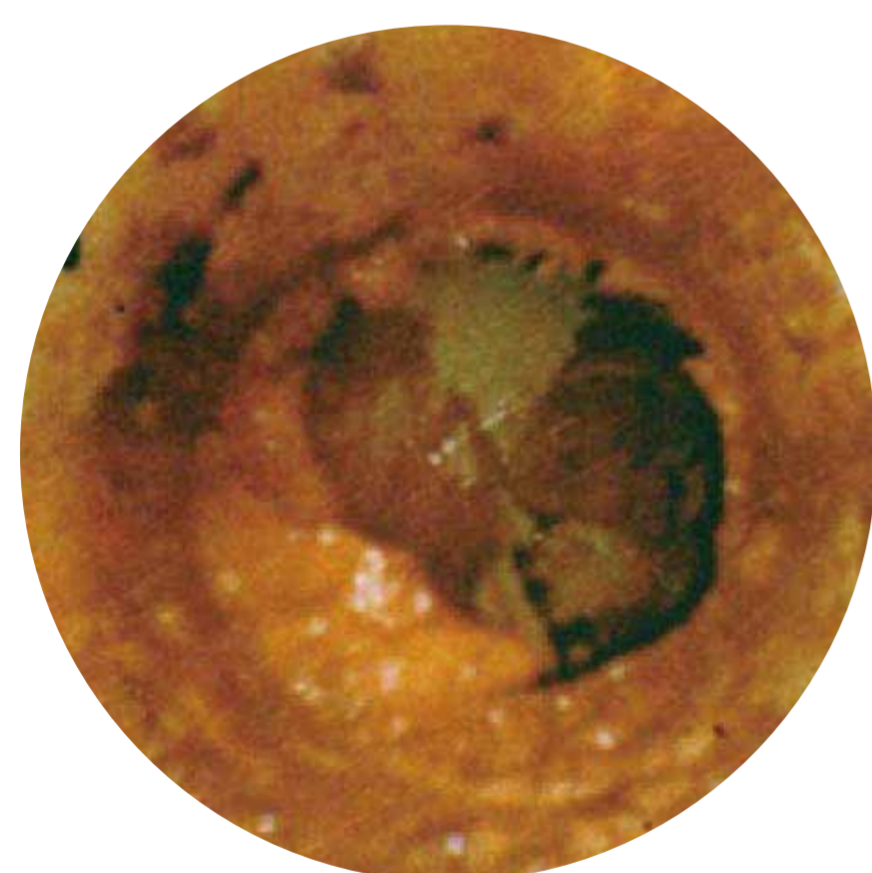


閉塞率80%

水垢蓄積

細菌繁殖

赤水発生

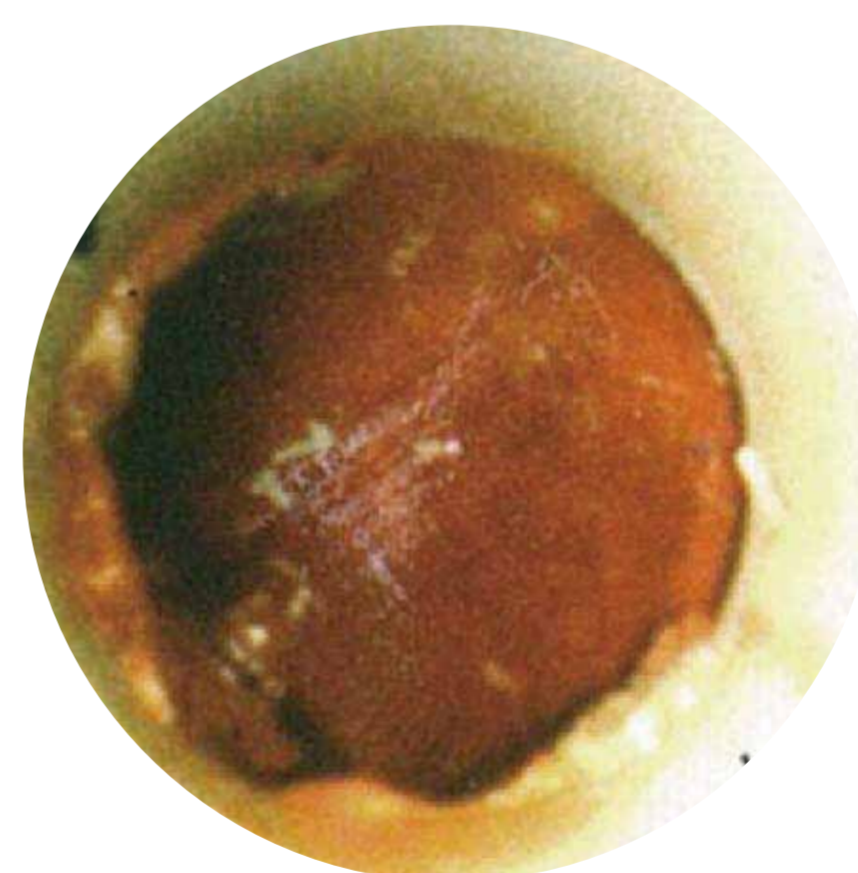

閉塞率0%

水垢除去

細菌なし

赤水なし

配管更新と高額負担

閉塞率の回復と長寿命化

結論

“無雑”設置により水垢・赤錆・細菌を除去
給水管の更生に効果を発揮 → 長寿命化達成